

HABETTE: Cep RT2012 = 81,1 kWhep/m².an

HABETTE - Géométrie réelle

Fichier Impression Exports BIM Catalogues Assistants

Gestion Options Catalogues Réglementaire Déperditions Apports SED

Étude des bâtiments

Modèle thermique Modèle ACV ☒ Enveloppe ☒ Ventilations ☒ Émissions

Composants bâtiments

- Géométrie réelle
 - Parkings
 - Installations photovoltaïques
 - Bâtiments
 - HABETTE - Bâtiment RT2012
 - Ascenseurs
 - Installations photovoltaïques
 - Arbres d'usage et réglementaire
 - Partie RT2012
 - Arbres généraux
 - Vestiaires du Stade de La Habette

Composants systèmes

- Géométrie réelle
 - Systèmes de ventilation
 - VMC France Air Plate Box 95 Elec II 1400
 - Générations
 - Chauffage/Climatisation
 - Appoint Chauffage
 - CEI Clage
 - Installations photovoltaïques

Mode saisie **Mode résultats**

RT2012 - Synthèse E+C- - Bilan BEPOS RT2012 - Détails RT2012 - Graphiques RT2012 - Exi. de moyens Enveloppe - Détails

Bâtiment : HABETTE - Bâtiment RT2012

Calcul Th-BCE réalisé le 10/03/2023 à 15:03:32

SRT 148.8 m² Usage(s) Établissement sportif scolaire (135.3 m²)

	Valeur de l'indicateur	Exigences	Gain
BBio (points)	61.4	< 82.8	-26 %
Cep (kWhep/m².an)	81.1	< 123.0	-34 %
Cep_spe (kWhep/m².an)	81.1		
Pel.prod (kWhep/m².an)	0.0		
Aep.enr (kWhep/m².an)	6.8	Non soumis	
Confort d'été - Tic (°C)		Ticref respectée	

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Représentation graphique des indicateurs et exigences

BBio

Ch. Fr. Ecs. Ecl. Vent. Dist.

Cep

Ch. Fr. Ecs. Ecl. Vent. Dist.


Autres indicateurs secondaires

RatioΨ (W/(m².K)) 0.15 < 0.28

Avertissements et erreurs (Ctrl+B)

15:03 10/03/2023

HABETTE: E+/C- : niveau E2 proche E3

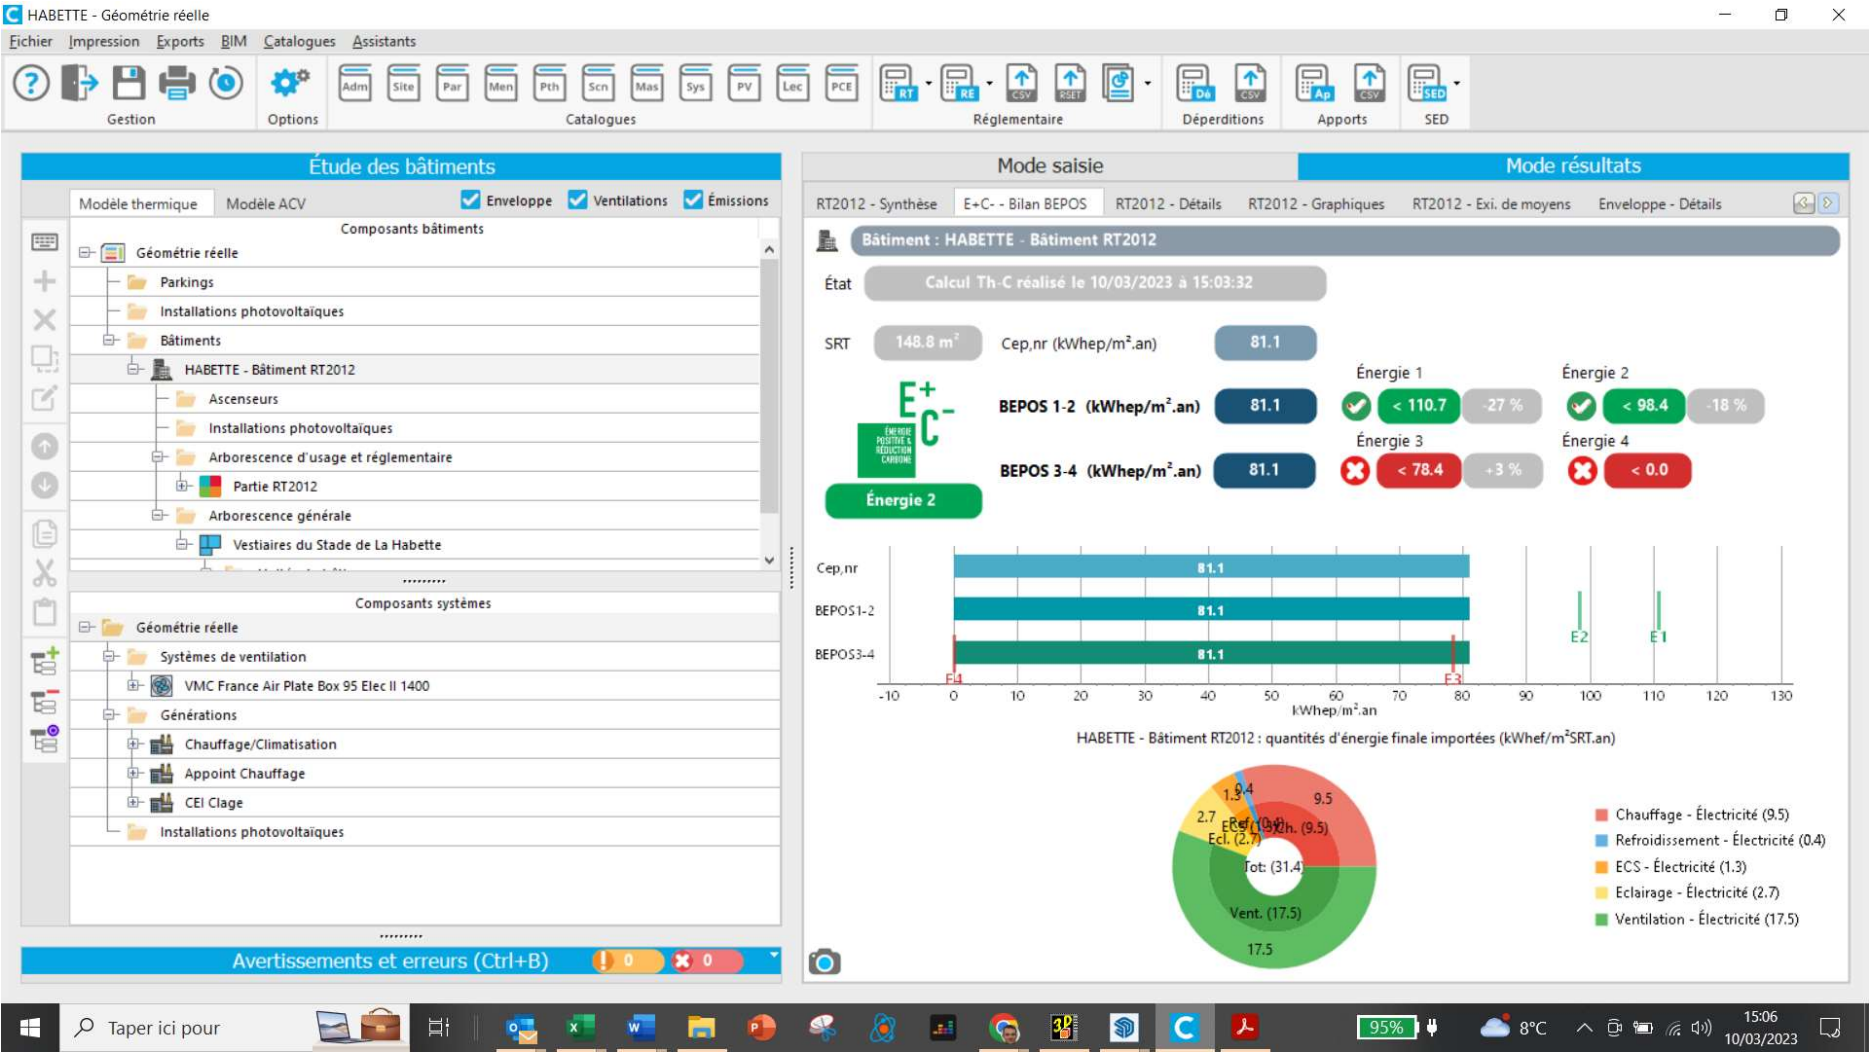

HABETTE: E+/C- : niveau C1 proche C2, dont OK C2 sur les PCE seuls.

